

GRANSKNINGSUNDERLAG

REV	DATUM	REV	DATUM


UTTAGSLÅDA P16TT

UTTAGSLÅDA 100//20111
 100A/TN-S/IP44
 Frontlayout



Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp, Sweden
 Telefon: +46 371 565 000
 www.stitec.se

DATUM	2016-06-29	BLAD	1
KONSTRUKTÖR	M.S	NÄSTA BLAD	2
RITNINGNUMMER	3158-04	ANTAL	1

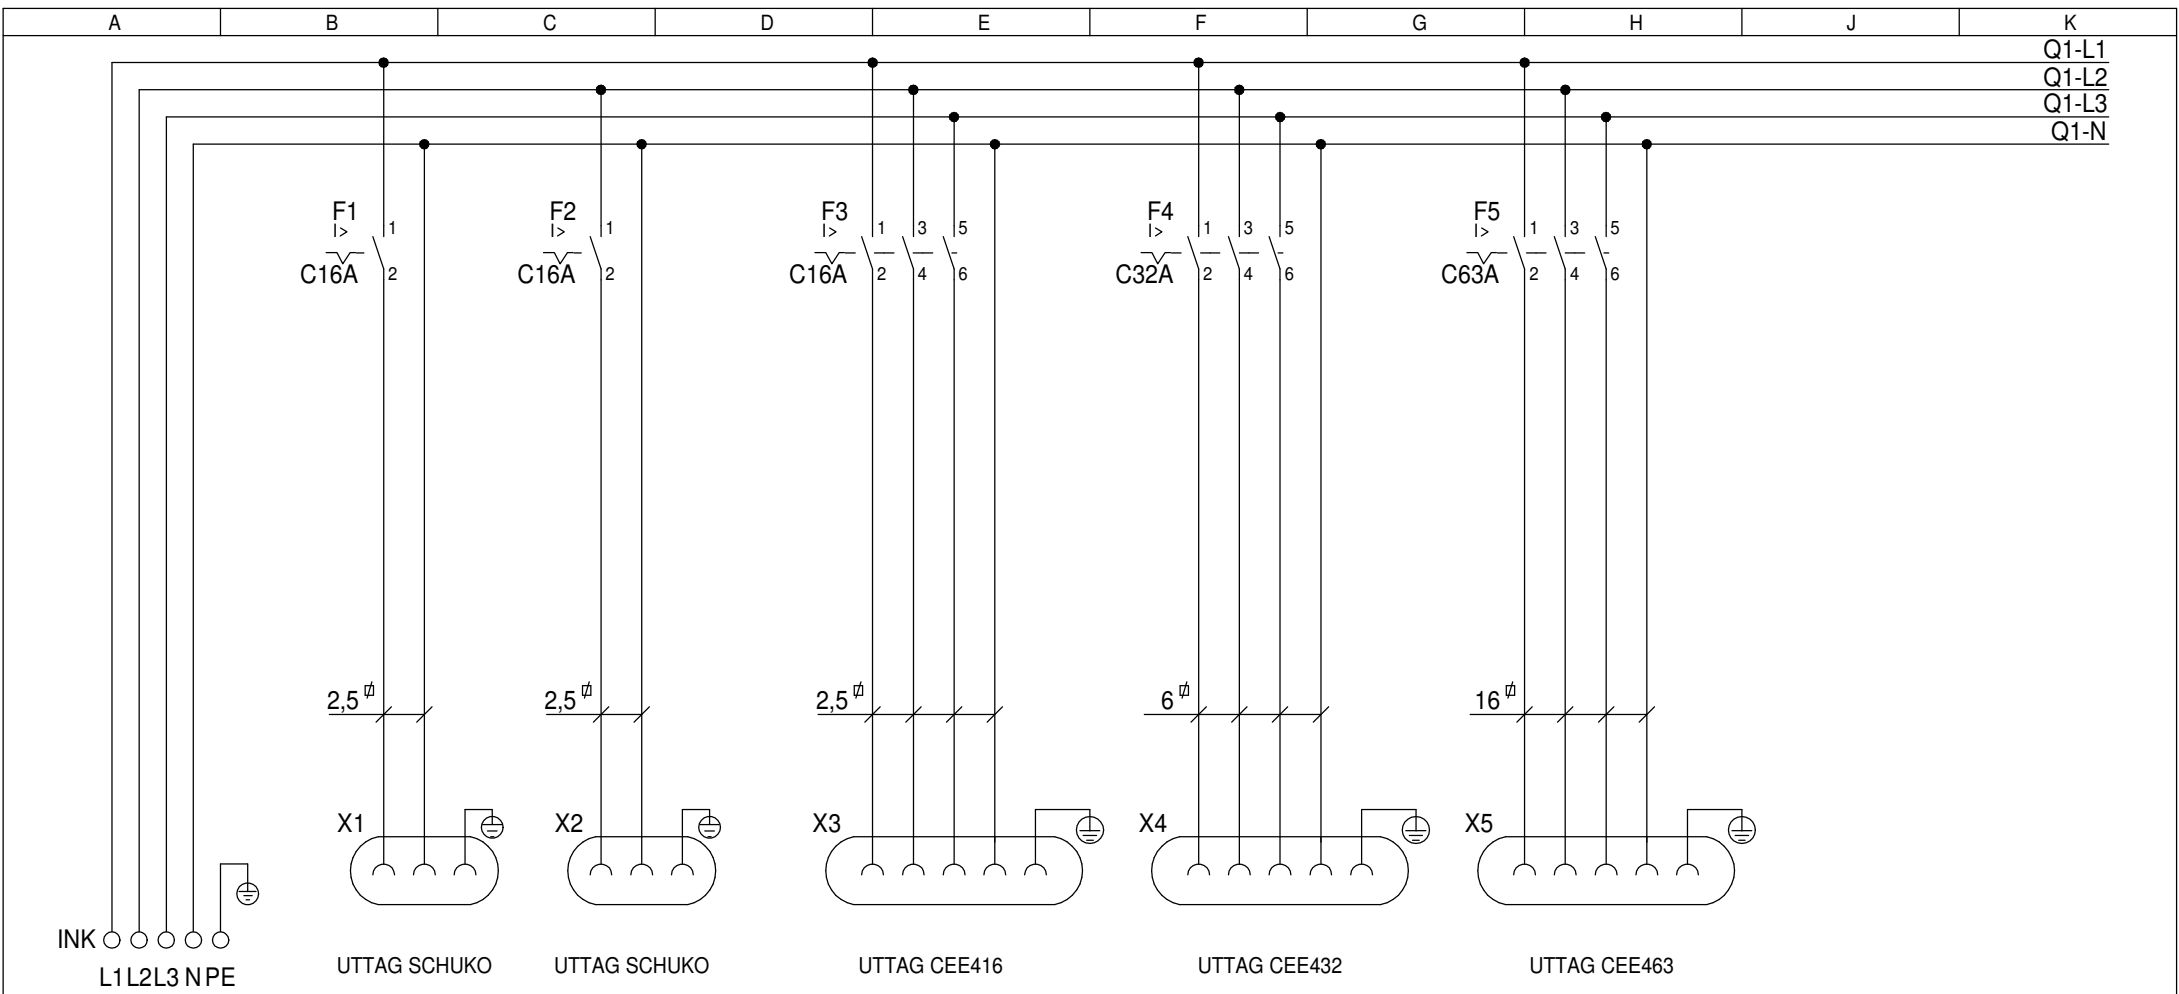

MAX 100A FÖRSÄKRING

GRANSKNINGSUNDERLAG				UTTAGSLÅDA P16TT				STITEC				DATUM 2016-06-29		BLAD 2	
UTTAGSLÅDA 100//20111				100A/TN-S/IP44				Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp, Sweden Telefon: +46 371 565 000 www.stitec.se				KONSTRUKTÖR M.S		NÄSTA BLAD	
REV	DATUM	REV	DATUM	Kretsschema				RITNINGSNUMMER 3158-04				ANTAL 1			