

GRANSKNINGSUNDERLAG

REV	DATUM	REV	DATUM


UTTAGSLÅDA P10TT

UTTAGSLÅDA 100//4011  
 100A/TN-S/IP44  
 Frontlayout



Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp, Sweden  
 Telefon: +46 371 565 000  
 www.stitec.se

DATUM	2016-06-29	BLAD	1
KONSTRUKTÖR	M.S	NÄSTA BLAD	2
RITNINGSNUMMER	3158-05	ANTAL	1

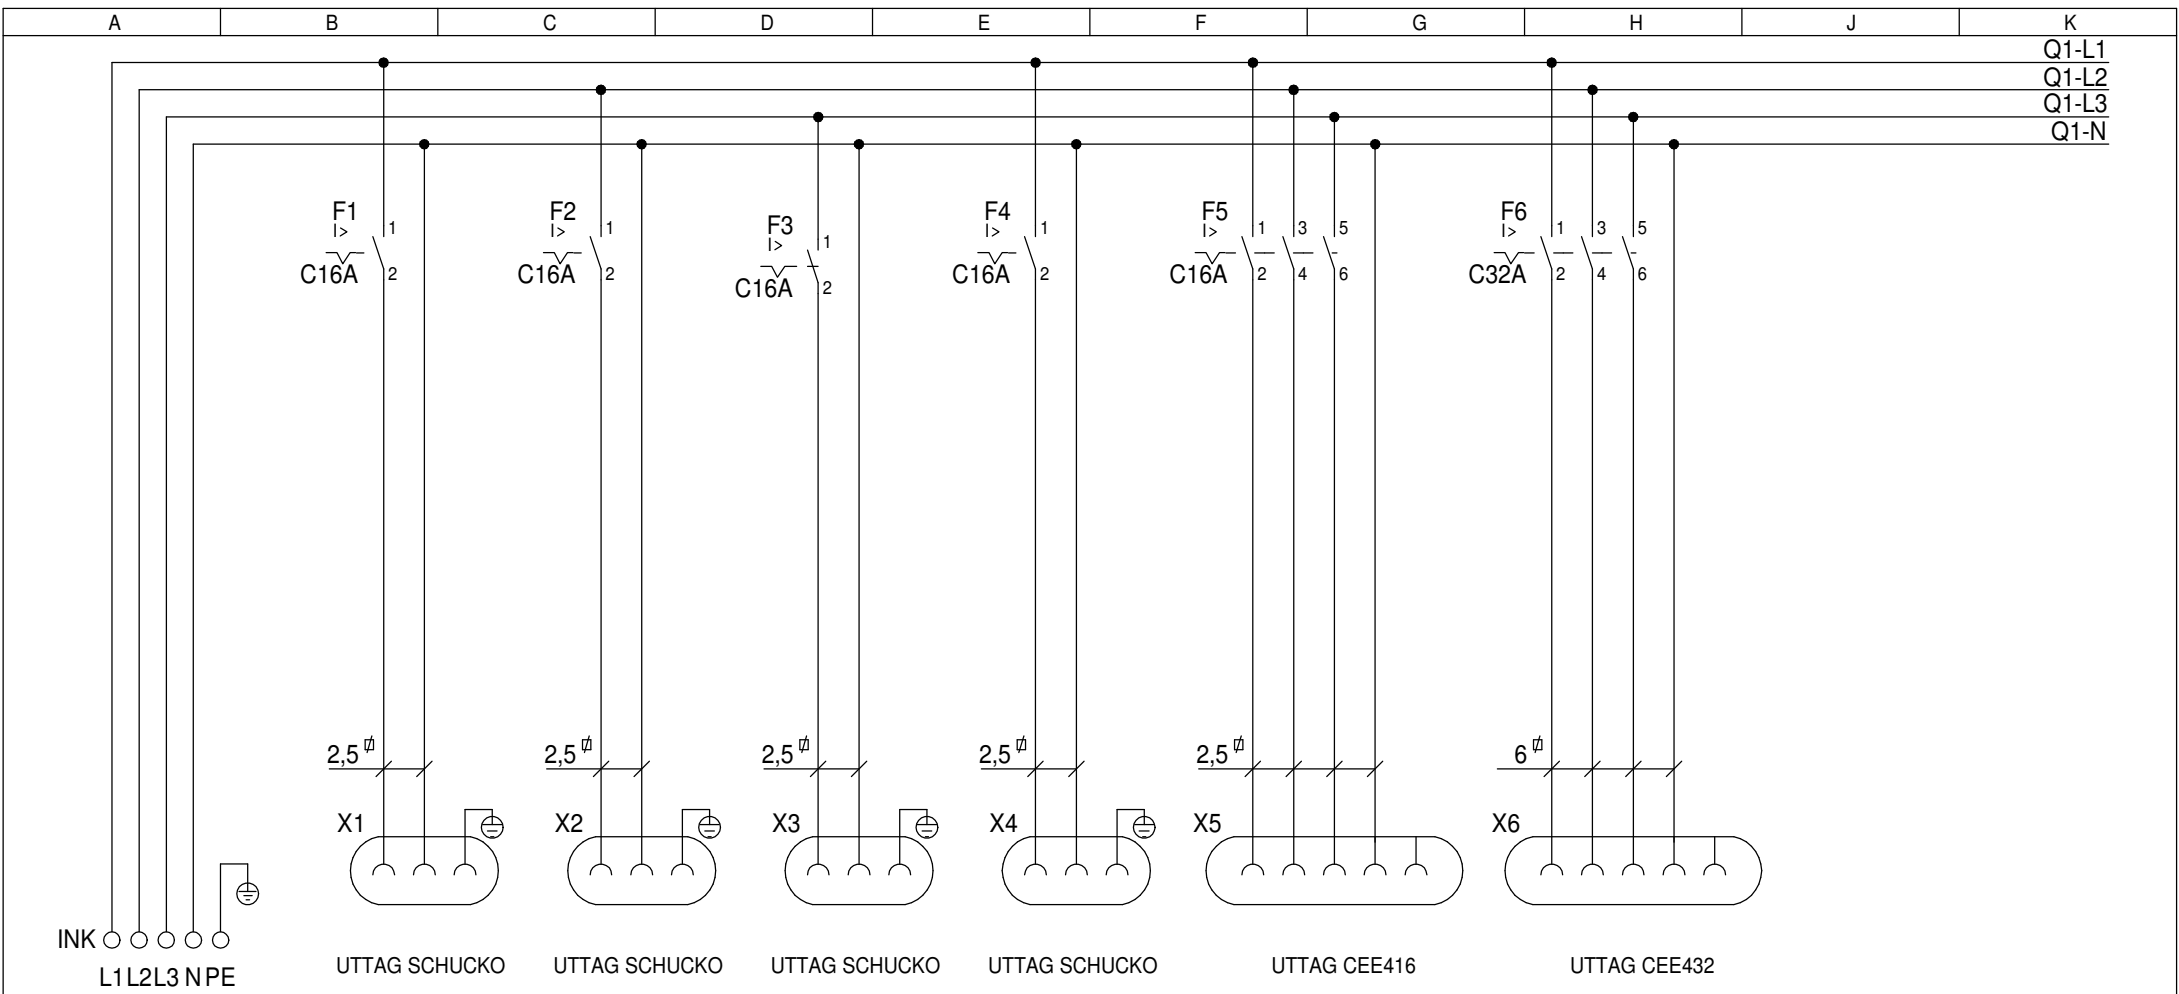

MAX 100A FÖRSÄKRING

1X50AL / 2x16CU

GRANSKNINGSUNDERLAG			
REV	DATUM	REV	DATUM

**UTTAGSLÅDA P10TT**  
 UTTAGSLÅDA 100//4011  
 100A/TN-S/IP44  
 Kretsschema

**STITEC**  
 Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp, Sweden  
 Telefon: +46 371 565 000  
 www.stitec.se

DATUM	2016-06-29	BLAD	2
KONSTRUKTÖR	M.S	NÄSTA BLAD	
RITNINGSNUMMER	3158-05	ANTAL	1