ANVISNINGAR FÖR OMKOPPLING FRÅN INKOMMANDE TN-C SYSTEM (4-LED) TILL INKOMMANDE TN-S SYSTEM (5-LED).

VID LEVERANS ÄR ENSTO GATUBELYSNINGSSKÅP KOPPLADE FÖR INKOMMANDE TN-C SYSTEM.
SCHEMORNA NEDAN VISAR HUR OMKOPPLING TILL INKOMMANDE TN-S SYSTEM SKER.

INKOMMANDE TN-C SYSTEM (4-LEDARE)

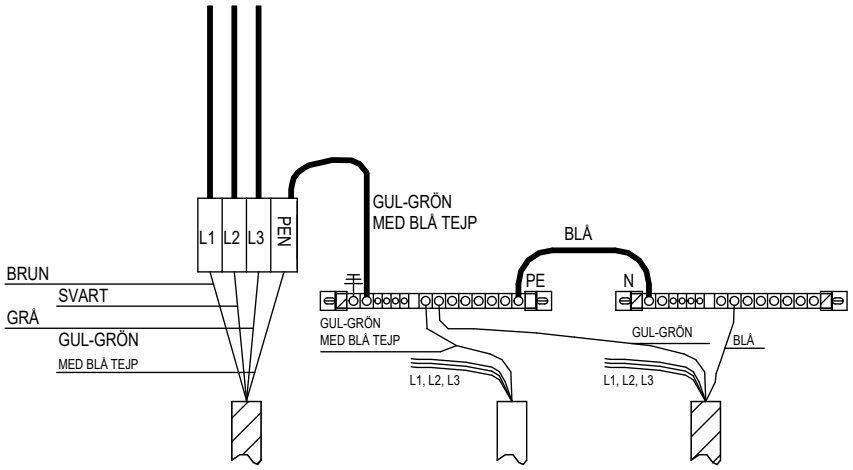

INKOMMANDE TN-S SYSTEM (5-LEDARE)

PLINT MÄRKT "PEN" OMMÄRKES TILL "N".
GUL-GRÖN KABEL MÄRKT MED BLÅ TEJP BORTTAGES.
BLÅ KABEL FLYTTAS FRÅN PE-SKENA TILL PLINT MÄRKT "N"
ANSLUTNING SKER DÄREFTER ENLIGT SCHEMA NEDAN

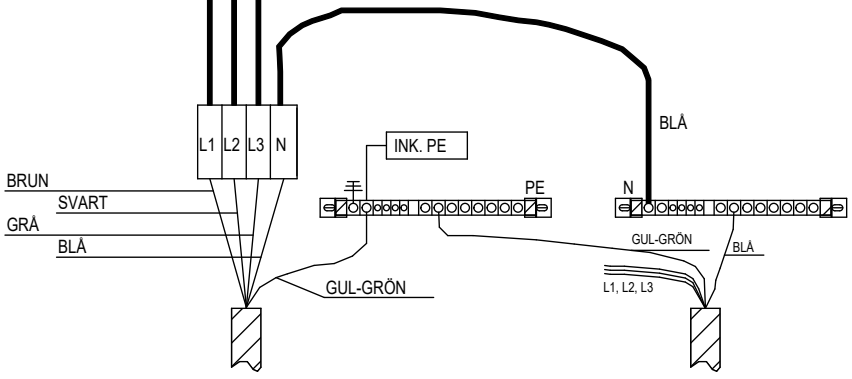

OFFERTUNDERLAG			
PM1		LA	2026-05-07
BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

PDF
TNC-S instruktion

ANVISNINGAR

ENSTO SWEDEN AB
Västberga Allé 5
126 30 Hägersten
Telefon: 08 - 556 309 00
Stitec: 0371 - 565 000

DATUM	BLAD
2026-05-07	1
KONSTRUKTÖR: LA	NÄSTA BLAD
RITNINGSNUMMER: **35112-02**	ANTAL: **1**